


長野県各地区の耐性菌分離率


- 対象期間 : 2017年7月～2017年12月の6ヶ月間
- データ集計日 : 2018年1月25日
- 集計対象施設数 : 56施設

メチシリン耐性黄色ブドウ球菌(MRSA)

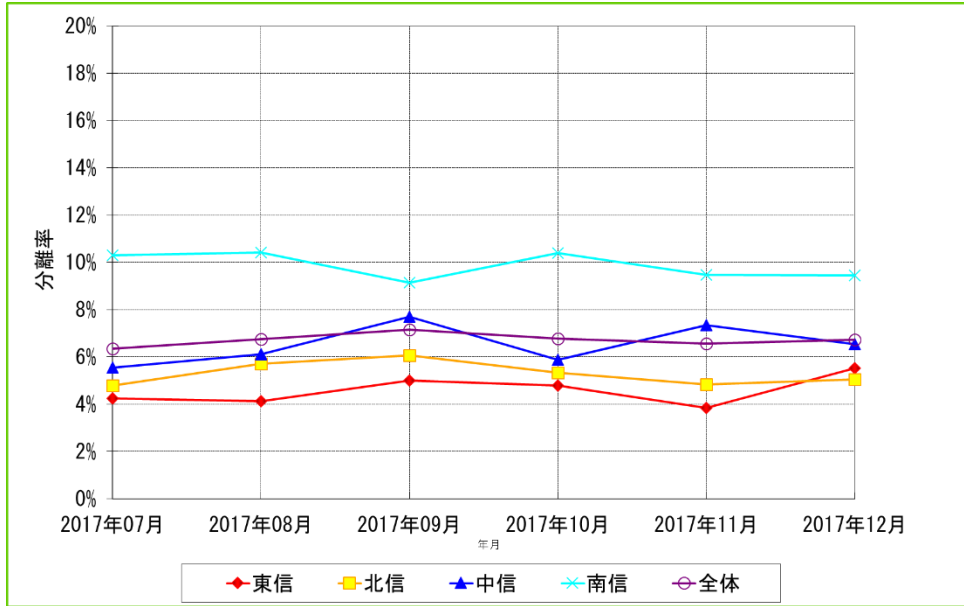

	2017年07月			2017年08月			2017年09月			2017年10月			2017年11月			2017年12月		
	検体総数	分離数	分離率	検体総数	分離数	分離率	検体総数	分離数	分離率	検体総数	分離数	分離率	検体総数	分離数	分離率	検体総数	分離数	分離率
東信 計	967	41	4.24%	1020	42	4.12%	939	47	5.01%	999	48	4.80%	936	36	3.85%	961	53	5.52%
北信 計	1562	75	4.80%	1615	92	5.70%	1449	88	6.07%	1536	82	5.34%	1575	76	4.83%	1560	79	5.06%
中信 計	1463	81	5.54%	1472	90	6.11%	1444	111	7.69%	1462	86	5.88%	1401	103	7.35%	1435	94	6.55%
南信 計	1437	148	10.30%	1449	151	10.42%	1445	132	9.13%	1520	158	10.39%	1438	136	9.46%	1483	140	9.44%
全体 計	5429	345	6.35%	5556	375	6.75%	5277	378	7.16%	5517	374	6.78%	5350	351	6.56%	5439	366	6.73%

第3世代セファロスポリン耐性大腸菌

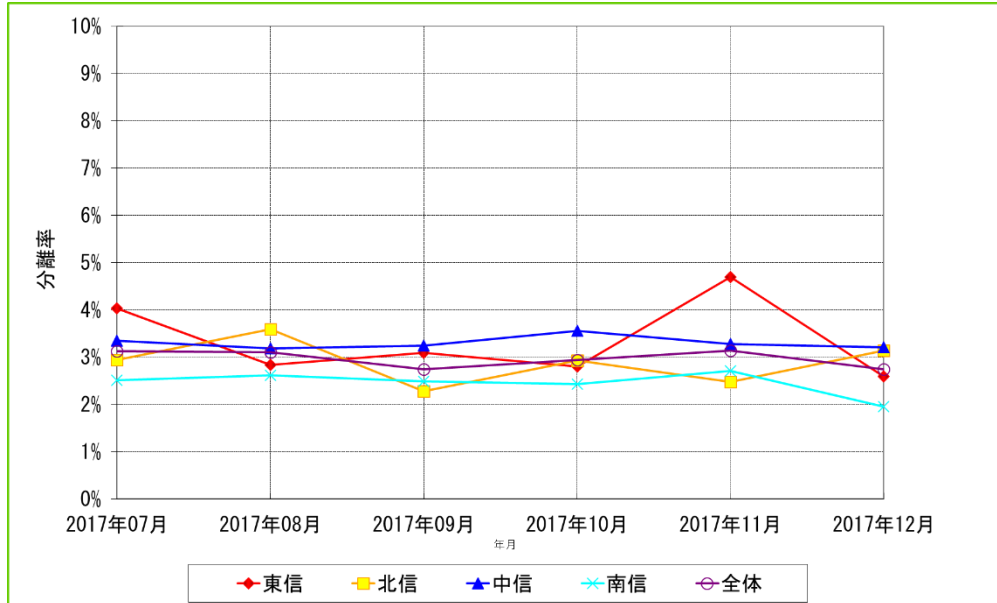

	2017年07月			2017年08月			2017年09月			2017年10月			2017年11月			2017年12月		
	検体総数	分離数	分離率	検体総数	分離数	分離率	検体総数	分離数	分離率	検体総数	分離数	分離率	検体総数	分離数	分離率	検体総数	分離数	分離率
東信 計	967	39	4.03%	1020	29	2.84%	939	29	3.09%	999	28	2.80%	936	44	4.70%	961	25	2.60%
北信 計	1562	46	2.94%	1615	58	3.59%	1449	33	2.28%	1536	45	2.93%	1575	39	2.48%	1560	49	3.14%
中信 計	1463	49	3.35%	1472	47	3.19%	1444	47	3.25%	1462	52	3.56%	1401	46	3.28%	1435	46	3.21%
南信 計	1437	36	2.51%	1449	38	2.62%	1445	36	2.49%	1520	37	2.43%	1438	39	2.71%	1483	29	1.96%
全体 計	5429	170	3.13%	5556	172	3.10%	5277	145	2.75%	5517	162	2.94%	5350	168	3.14%	5439	149	2.74%

長野県各地区の耐性菌分離率

- 対象期間 : 2017年7月～2017年1月の6ヶ月間
- データ集計日 : 2018年1月25日
- 集計対象施設数 : 56施設

多剤耐性緑膿菌(MDRP)

	2017年07月			2017年08月			2017年09月			2017年10月			2017年11月			2017年12月		
	検体総数	分離数	分離率	検体総数	分離数	分離率	検体総数	分離数	分離率	検体総数	分離数	分離率	検体総数	分離数	分離率	検体総数	分離数	分離率
東信計	967	0	0.00%	1020	0	0.00%	939	0	0.00%	999	0	0.00%	936	0	0.00%	961	0	0.00%
北信計	1562	1	0.06%	1615	0	0.00%	1449	0	0.00%	1536	0	0.00%	1575	0	0.00%	1560	0	0.00%
中信計	1463	0	0.00%	1472	0	0.00%	1444	0	0.00%	1462	0	0.00%	1401	0	0.00%	1435	0	0.00%
南信計	1437	1	0.07%	1449	0	0.00%	1445	0	0.00%	1520	0	0.00%	1438	0	0.00%	1483	0	0.00%
全体計	5429	2	0.04%	5556	0	0.00%	5277	0	0.00%	5517	0	0.00%	5350	0	0.00%	5439	0	0.00%

抽出条件・統計処理

- ・対象期間の入院患者を対象とする。
- ・重複処理は患者IDが同じ場合1件とカウントする。
- ・耐性菌の分離率 = [(菌分離患者数) ÷ (検体提出患者数)] × 100(%)
- ・過去月分の分離データは集計日以降に送信されたデータも含む。
(過去のレポートデータと異なることがあります、ご了承ください。)

信州インфекションコントロールサーベイランスシステム(SICSS) 耐性菌判定基準

菌名	概要	微量液体希釈法	ディスク拡散法
メチシリン耐性黄色ブドウ球菌(MRSA)	MPIPCが“R”の <i>Staphylococcus aureus</i> (またはCFXがディスク拡散法で“R”)、又は選択培地でMRSAと確認された菌	MPIPC ≥ 4μg/mL	MPIPC ≤ 10mm CFX ≤ 21mm
多剤耐性緑膿菌(MDRP)	下記条件をすべて満たす <i>Pseudomonas aeruginosa</i> ・カルバペネム系が“R” ・アミカシンが“I”か“R” ・フルオロキノロン系が“R”(LVFX、CPFXのいずれか)	IPM・MEPM ≥ 8μg/mL AMK ≥ 32μg/mL LVFX ≥ 8μg/mL CPFX ≥ 4μg/mL	IPM、MEPM ≤ 15mm AMK ≤ 16mm LVFX ≤ 13mm CPFX ≤ 15mm
第3世代セファロスポリン耐性大腸菌	CTX、CTRX、CFPMのいずれかが“I”か“R”、又はCAZが“R”の <i>Escherichia coli</i>	CTX ≥ 2μg/mL CTRX ≥ 2μg/mL CFPM ≥ 16μg/mL CAZ ≥ 16μg/mL	CTX ≤ 25mm CTRX ≤ 22mm CFPM ≤ 17mm CAZ ≤ 17mm